

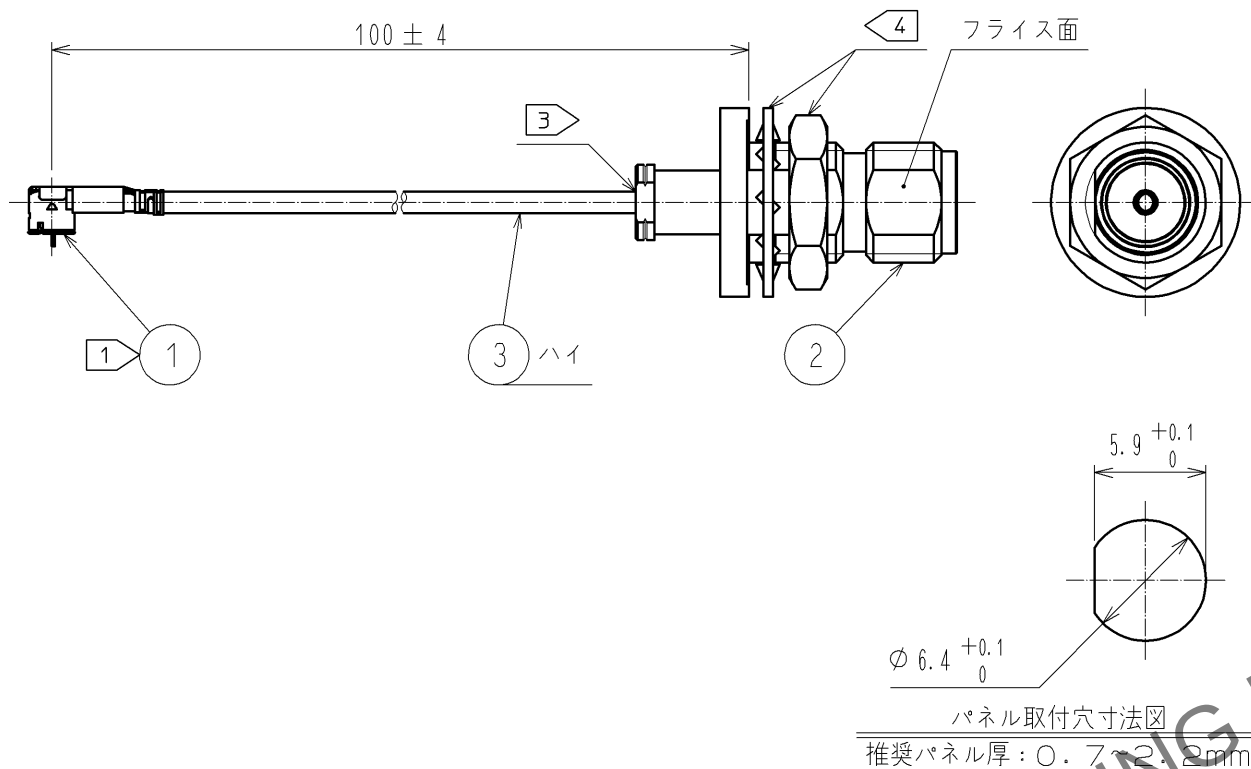
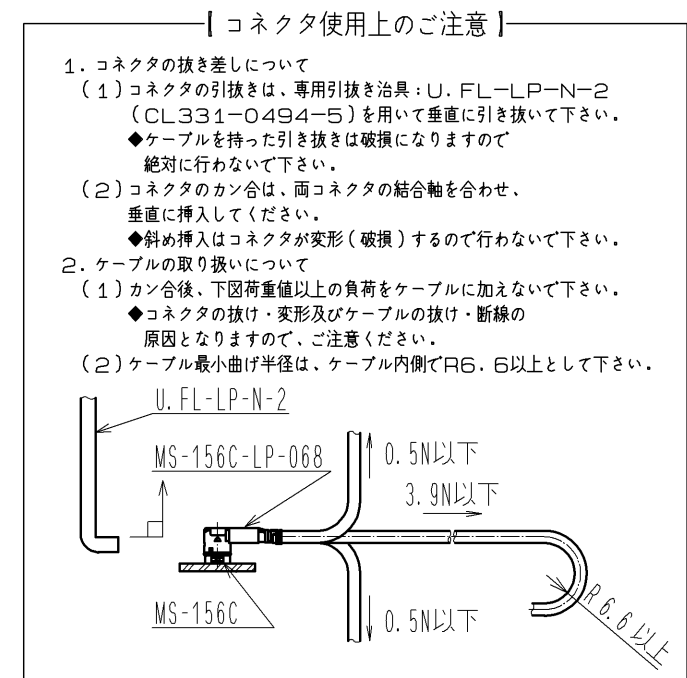
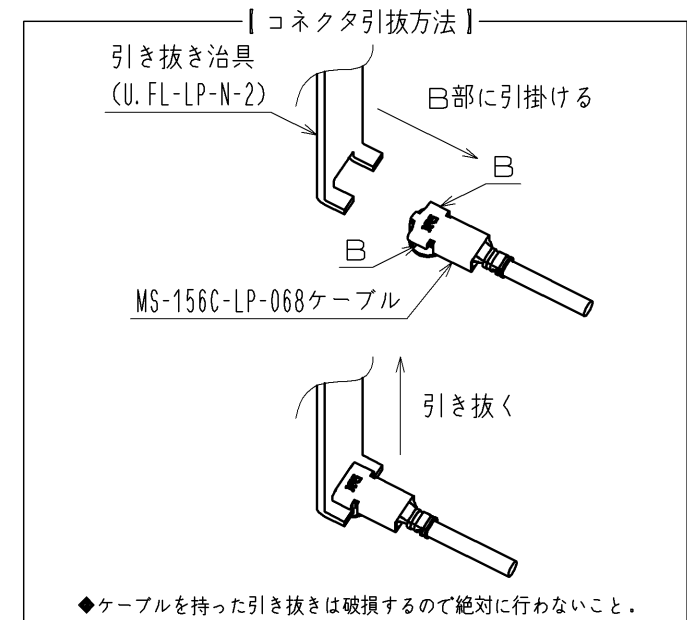
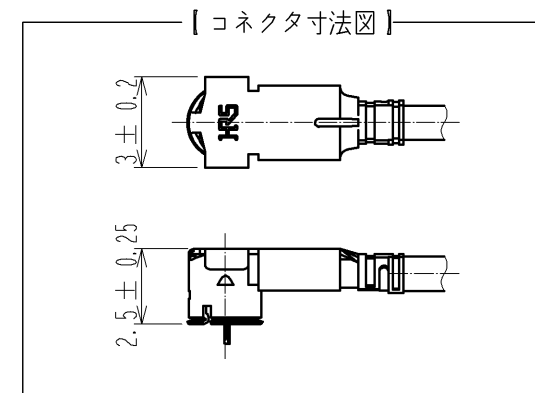


Jun.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。

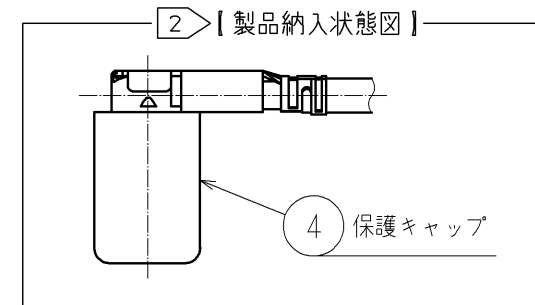

- 注 ① 部番①のコンネクタはMS-156Cとカン合してご使用下さい。MS-156HFとカン合することは出来ません。また、MS-156Cとの回路検査プラグとして使用しないで下さい。
- ② 部番①のコンネクタはレセプタクル（MS-156C）とカン合している状態以外では保護キャップを取り外さないで下さい。
- ③ 極細ケーブルの為、結線部に過度に力が加わらない様、取扱いに注意してください。
- ④ 部番②のコンネクタのロックナットとトウスワッシャーは梱包単位毎に各々まとめて梱包し、添付いたします。
5. 両端コンネクタの径方向の位置関係は、図の位置より±45°以内の仕上がりとなります。

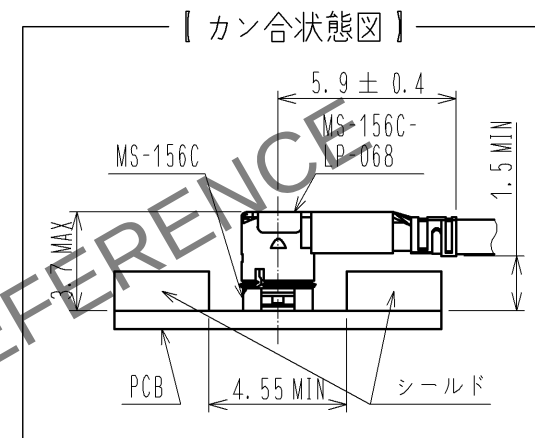

2	HRM-200-066BPJBN(40)	CL323-0798-5-40	4	キャップ	エラストマー樹脂
1	MS-156C-LP-068	CL358-0276-3-00	3	RF-MF50161(ハイ)	日星電気(株)
部番	製品名	製品コード	部番	製品名	材質、製造業者名
UNITS mm		SCALE FREE	△の数	訂正記事	設計
承認 : TS.NOBE	14.01.14	検 図 : NK.NINOMIYA	14.01.14	設 計 : YI.FUNADA	14.01.10
製 図 : YI.FUNADA	14.01.10	製 品 名 : MS156CLP-HRMBPJ-068N1T100	製品コード	CL362-0907-1-01	年月日
承認 : TS.NOBE	14.01.14	検 図 : NK.NINOMIYA	14.01.14	設 計 : YI.FUNADA	14.01.10
製 図 : YI.FUNADA	14.01.10	製 品 名 : MS156CLP-HRMBPJ-068N1T100	製品コード	CL362-0907-1-01	年月日

RoHS適合品