


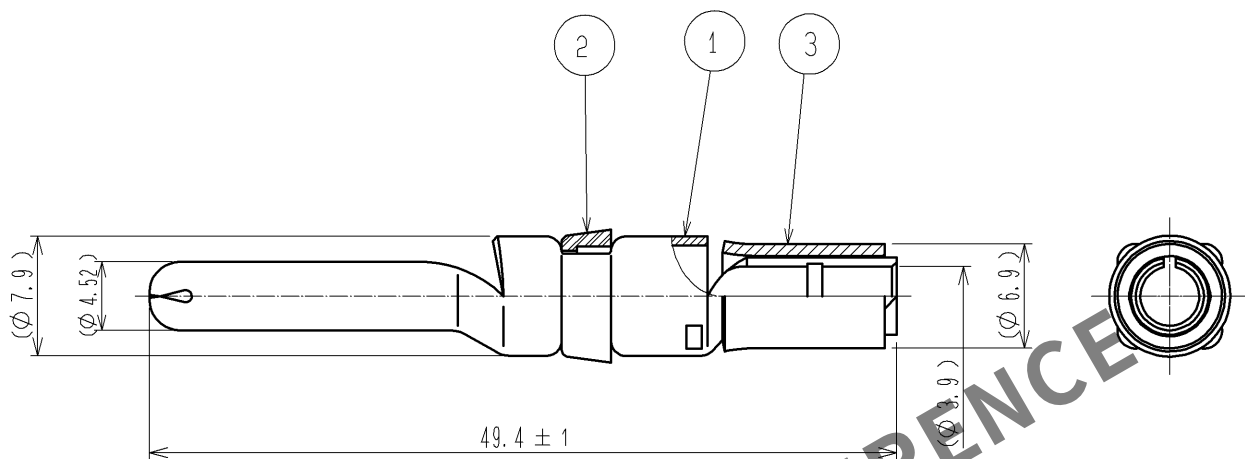

- 注 1 適合圧着工具：JIS C 9711（屋内配線用電線接続工具）または同等工具。
2 適合引抜工具：EM-8-TP（CL150-0249-3）
3 本品の組立は、ハーネス手順書 ATAD-C0155 に準じます。
4 1パック：4本入りとする。
5 本品の組立は、結線手順及び取扱い説明書 ATAD-C0222 に準じます。

			3	JIS C 2806 銅線用裸圧着スリーブ 終端重ね合わせ用E中		
1	銅合金	表面 すずめっき1μm min 下地 ニッケルめっき1μm min	2	PBT樹脂	UL94V-0（黒色）	
部番	材 質	処 理 , 備 考	部番	材 質	処 理 , 備 考	
UNITS mm		SCALE 2 : 1	△の数	訂 正 記 事	設 計	検 図 年月日
			承認 : EJ.KUNII	12.04.24	図番 : ADC4-115602-01	
HIROSE ELECTRIC CO., LTD.			検 図 : HY.KISHI	12.04.23	製品名 : EM-PC-113(01)	
			設 計 : HK.NAMAI	12.04.23	製品 コード	CL138-0011-8-01
			製 図 : HK.NAMAI	12.04.23		△ 1/1